




Netzverstärkung Pasewalk - Güstrow
380-kV-Höchstspannungsleitung Güstrow - Siedenbrünzow -
Iven/West - Pasewalk/Nord - Pasewalk (BBPIG Vorhaben Nr. 53)

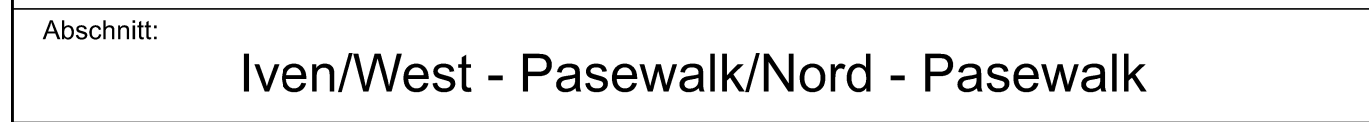

Unterlage: 3.2	Blatt: 27 von 77	Maßstab: 1 : 2.000	Koordinatensystem: ETRS 89 / UTM Zone 33
----------------	------------------	--------------------	---

■ Abspannmast mit Bemaßung bis zum äußeren Seil

□ Tragmast mit Bemaßung bis zum äußeren Seil

--- Provisorium

The diagram illustrates a guy wire system with the following components and dimensions:

- Bestandsleitung (wird demontiert)**: Existing line to be dismantled.
- 63A**: Dimension for the stay mast with measurement to the outer rope.
- 64A**: Dimension for the support mast with measurement to the outer rope.
- 65A**: Dimension for the stay mast with measurement to the outer rope.
- Schutzstreifen**: Protective strip.
- Flurstücksgrenze**: Plot boundary.
- Flurstücksnummer**: Plot number.
- Leitungssache**: Line case.
- ruhendes äußeres Seil**: Resting outer rope.
- Maststandort**: Mast location.
- Dimensions**: 37, 39, 47, 53, 55, 56, 63, 64, 65.

Bearbeitung:	OMEXOM Hochspannung GmbH Schulstraße 124 D-29664 Walsrode
--------------	---

Nr.	Änderung	Datum	Name

festgestellt nach § 43b EnWG:

M. Brüning

[illegible]