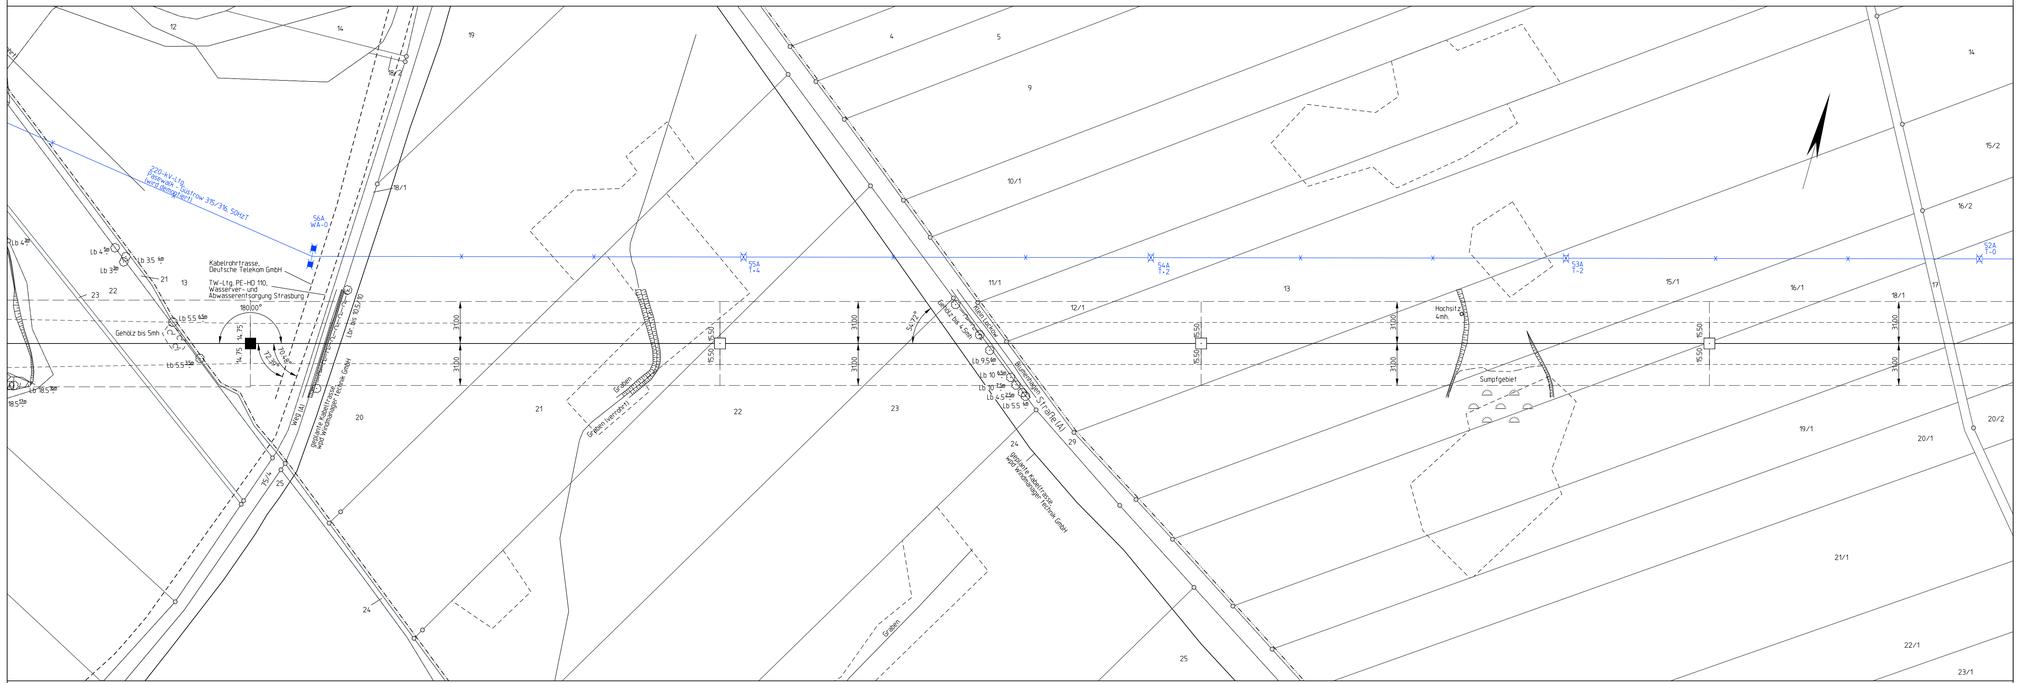
344
WA1+5
- 346.5 -
345
T1+7.5
- 355.0 -
346
T1+5
- 375.0 -
347
T1+5
220-kV-Kabelübergabestation Güstrow 3TK/1TK, SOHET
(wird zurückgebaut)
56A
WA1-0
55A
T+4
54A
T+2
53A
T-2
52A
T-0
Kabelschutzrohrtrasse, Deutsche Telekom GmbH
TW-Ltg. PE-HD 110, Wasserver- und Abwasserentsorgung Strasburg
Lb 35 kV
Lb 55 kV
Lb 95 kV
Lb 4 kV
Lb 10 kV
Lb 0,4 kV
80/30°
Gehölz bis 5mh
Graben
Graben (verrohrt)
Graben (verrohrt)
Graben
Graben
Weg
Kabelschutzrohrtrasse, Deutsche Telekom GmbH
Kabelschutzrohrtrasse, Deutsche Telekom GmbH
Hochsitz
5 mh
Sumpfgebiet
Landesstraße L 28 (A)
Landesstraße L 28 (A)
Landesstraße L 28 (A)