

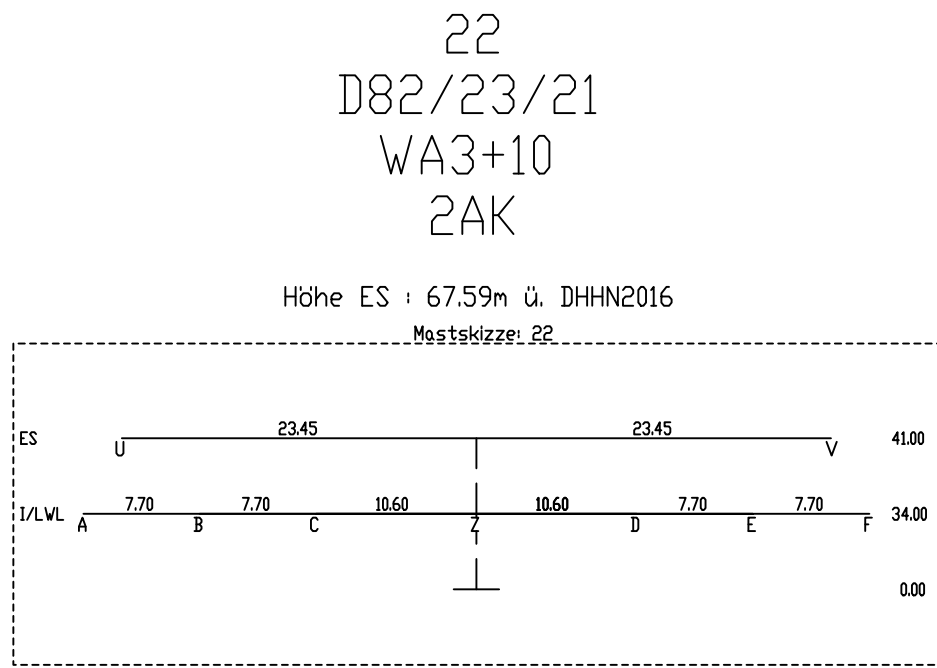
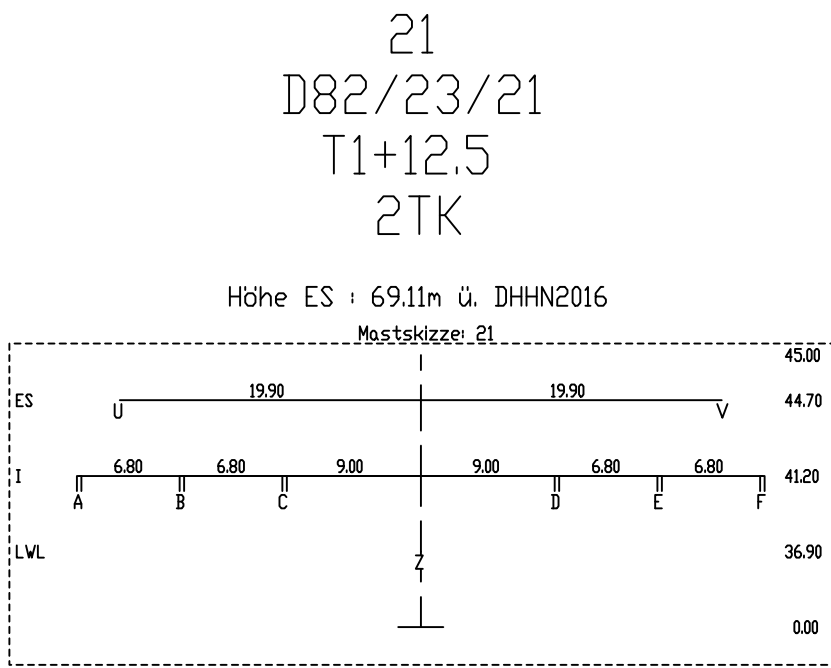
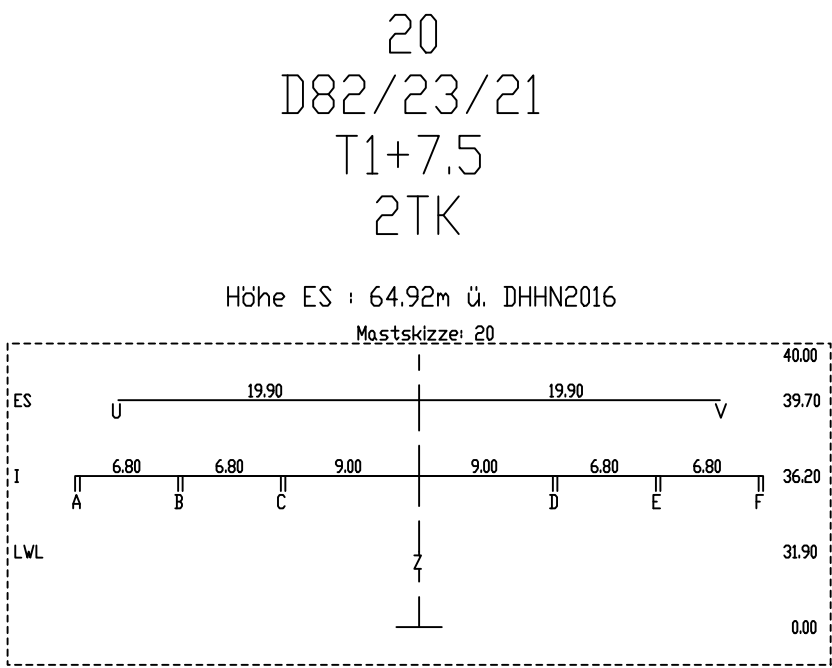



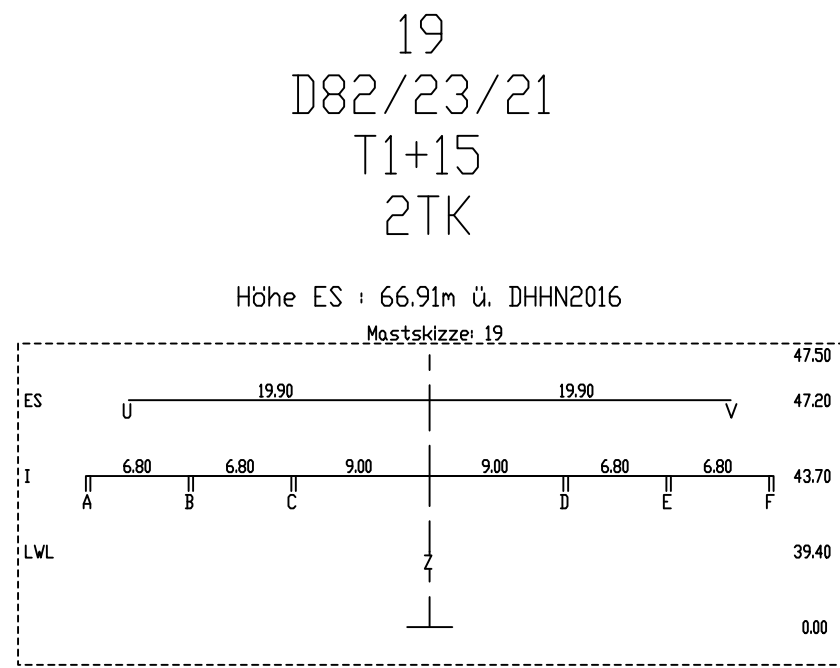


Swi(430kg) = 13,06m
Mastabstand nach DIN EN 50341: ac = 6,06m

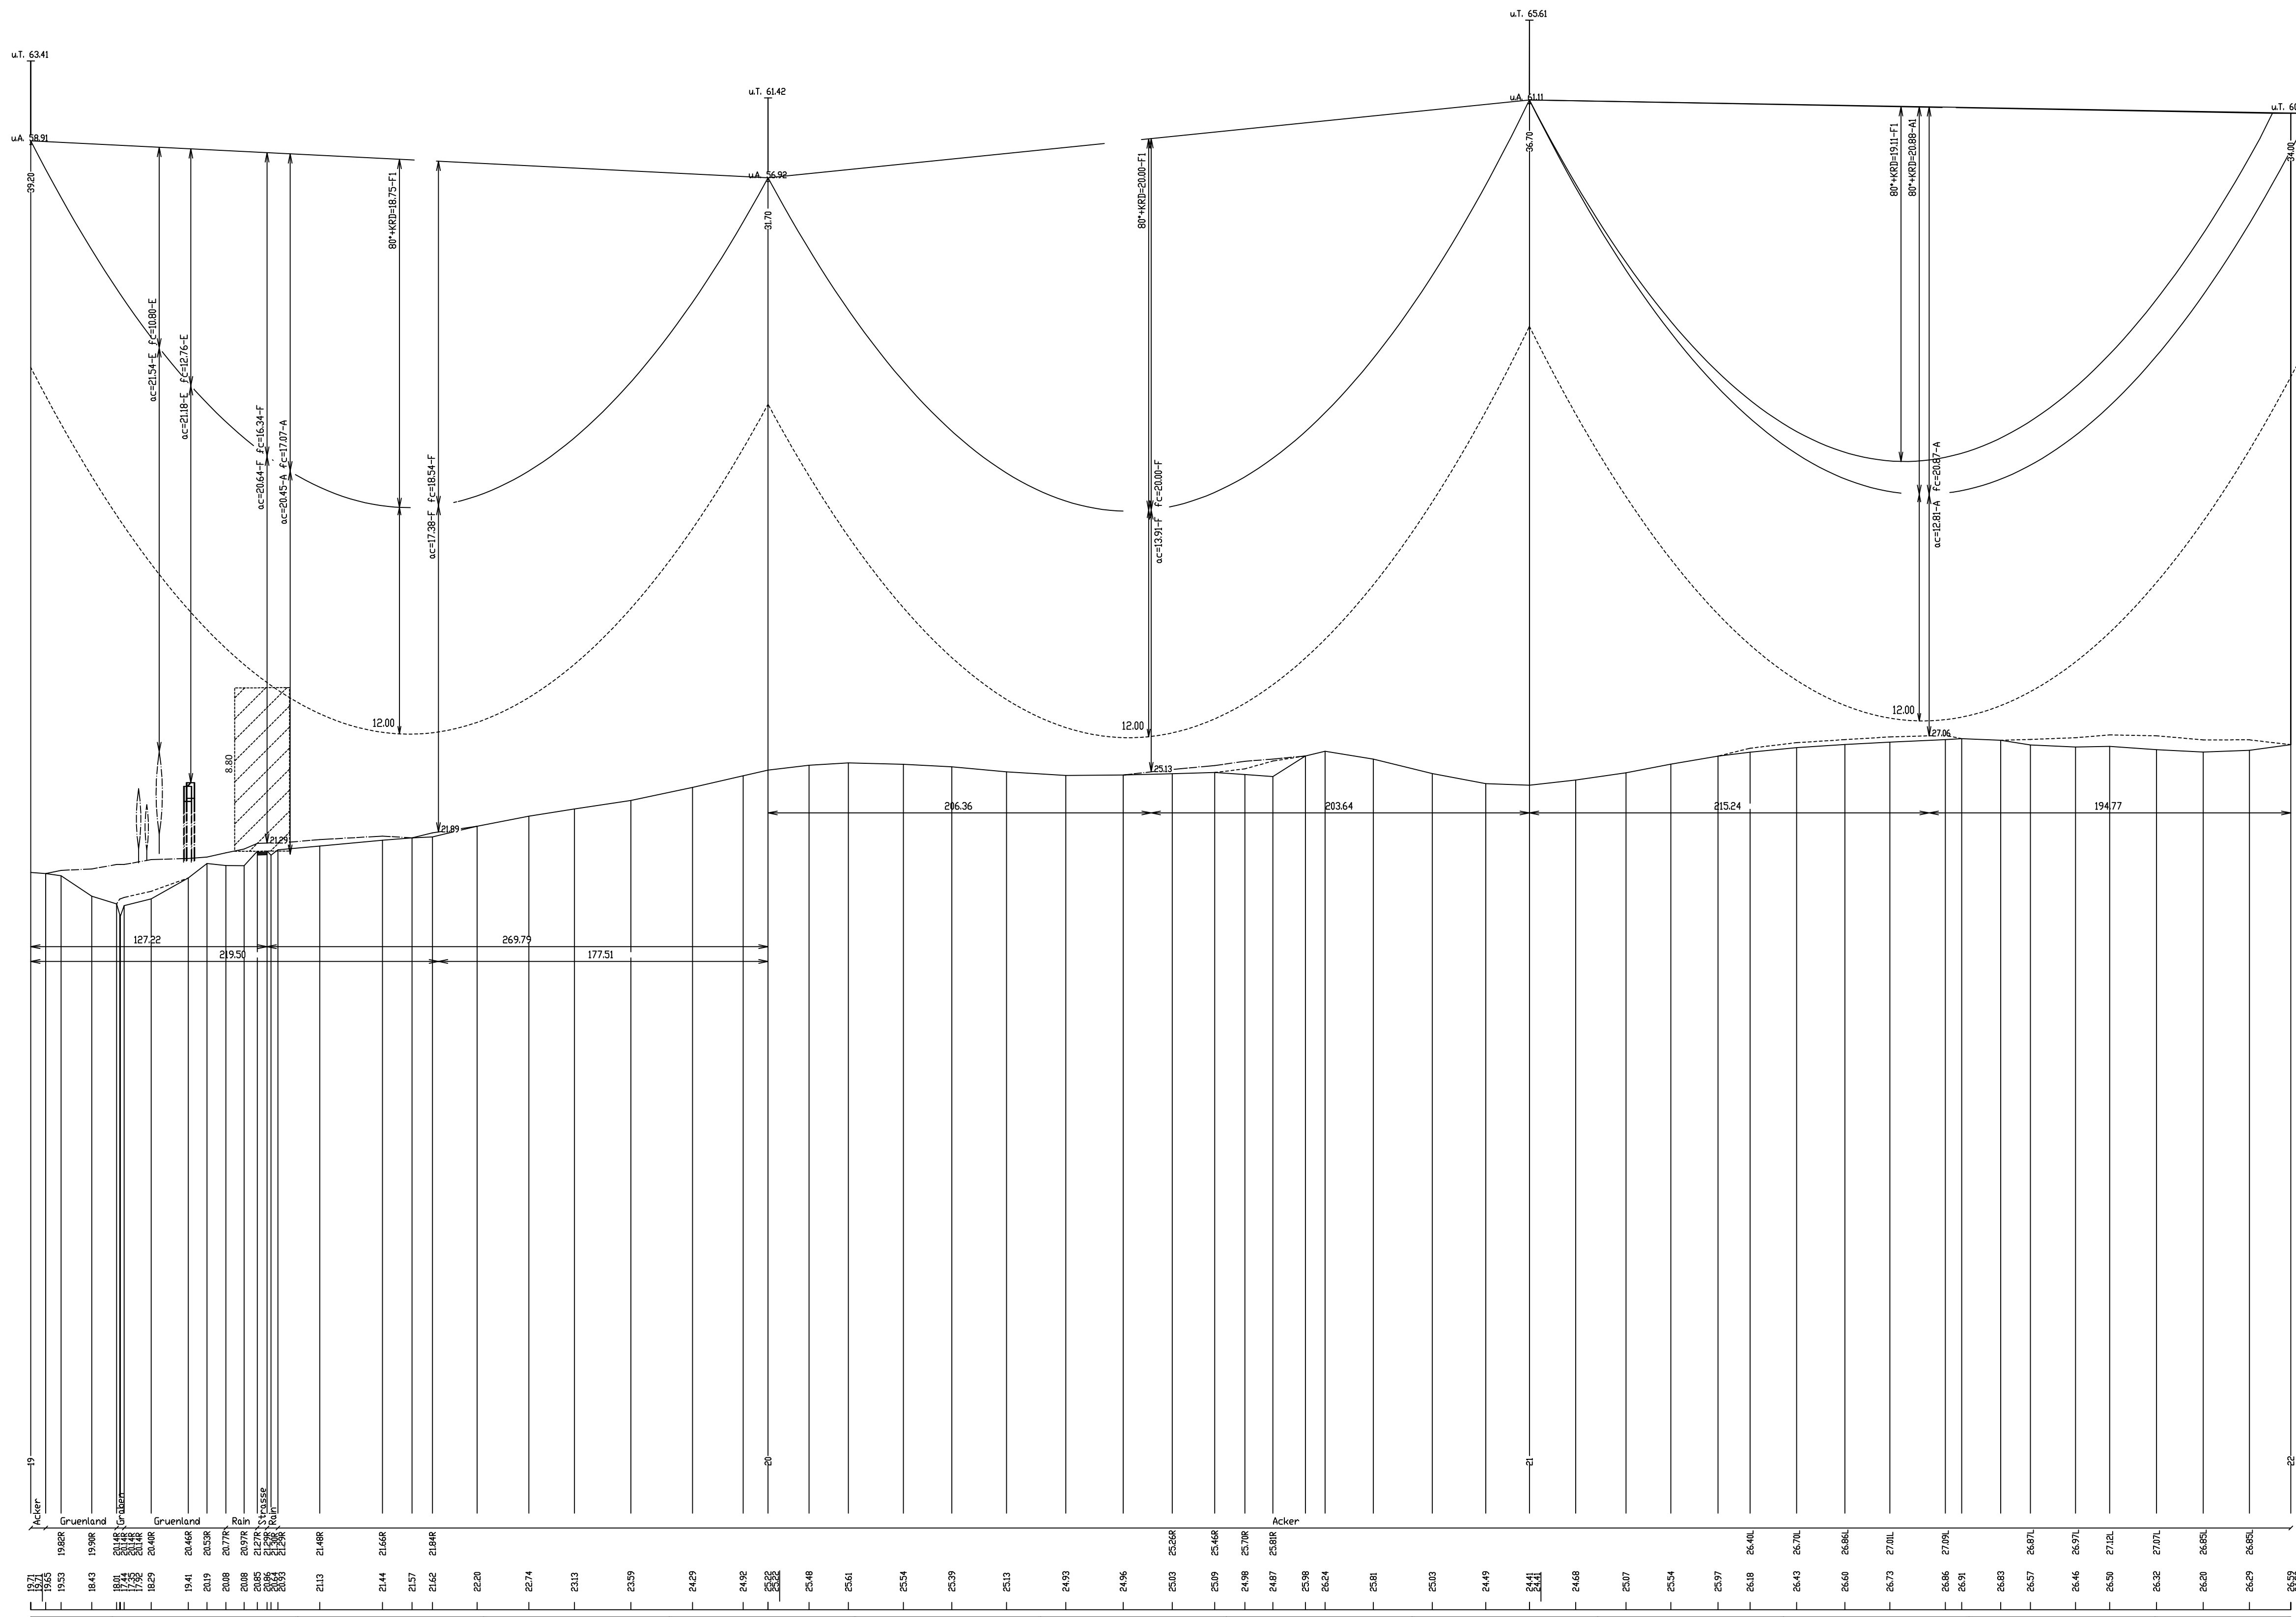

Linien	Traverse
19	19.90
20	19.90
21	19.90
22	23.45
23	23.45
24	23.45
25	23.45
26	23.45
27	23.45
28	23.45
29	23.45
30	23.45
31	23.45
32	23.45
33	23.45
34	23.45
35	23.45
36	23.45
37	23.45
38	23.45
39	23.45
40	23.45
41	23.45
42	23.45
43	23.45
44	23.45
45	23.45
46	23.45
47	23.45
48	23.45
49	23.45
50	23.45
51	23.45
52	23.45
53	23.45
54	23.45
55	23.45
56	23.45
57	23.45
58	23.45
59	23.45
60	23.45
61	23.45
62	23.45
63	23.45
64	23.45
65	23.45
66	23.45
67	23.45
68	23.45
69	23.45
70	23.45
71	23.45
72	23.45
73	23.45
74	23.45
75	23.45
76	23.45
77	23.45
78	23.45
79	23.45
80	23.45
81	23.45
82	23.45
83	23.45
84	23.45
85	23.45
86	23.45
87	23.45
88	23.45
89	23.45
90	23.45
91	23.45
92	23.45
93	23.45
94	23.45
95	23.45
96	23.45
97	23.45
98	23.45
99	23.45
100	23.45

Linien	Traverse
19	19.90
20	19.90
21	19.90
22	23.45
23	23.45
24	23.45
25	23.45
26	23.45
27	23.45
28	23.45
29	23.45
30	23.45
31	23.45
32	23.45
33	23.45
34	23.45
35	23.45
36	23.45
37	23.45
38	23.45
39	23.45
40	23.45
41	23.45
42	23.45
43	23.45
44	23.45
45	23.45
46	23.45
47	23.45
48	23.45
49	23.45
50	23.45
51	23.45
52	23.45
53	23.45
54	23.45
55	23.45
56	23.45
57	23.45
58	23.45
59	23.45
60	23.45
61	23.45
62	23.45
63	23.45
64	23.45
65	23.45
66	23.45
67	23.45
68	23.45
69	23.45
70	23.45
71	23.45
72	23.45
73	23.45
74	23.45
75	23.45
76	23.45
77	23.45
78	23.45
79	23.45
80	23.45
81	23.45
82	23.45
83	23.45
84	23.45
85	23.45
86	23.45
87	23.45
88	23.45
89	23.45
90	23.45
91	23.45
92	23.45
93	23.45
94	23.45
95	23.45
96	23.45
97	23.45
98	23.45
99	23.45
100	23.45

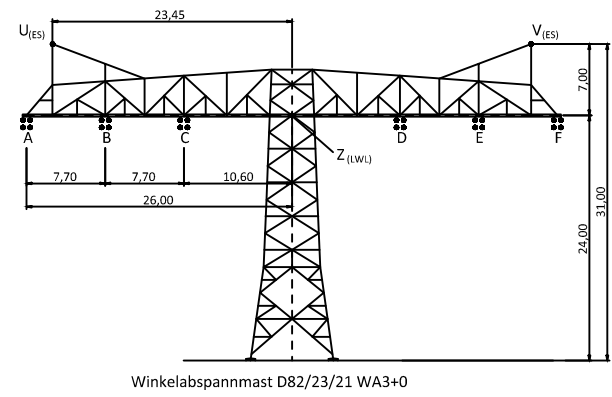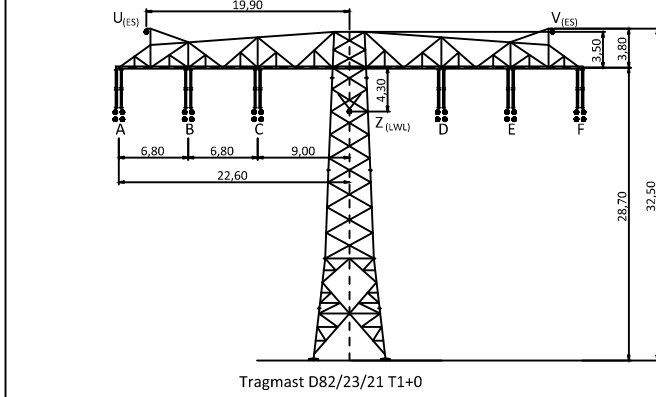

SEIL- BEZ.	u ₀ in kV	BÜNDEL- TYP	SEILTYP / QUERSCHNITT	AUSLEG- TEMP.	S ₁₀ (10 ⁷) [N/mm ²]	S ₁₀ (10 ⁷) [N/mm ²]	BER.-MESS- JAHR
A	380	4	AL/ST Leiterseil	80°KRD	Soll 43.50	Soll 43.00	26
B	380	4	AL/ST Leiterseil	80°KRD	Soll 43.93	Soll 43.00	26
C	380	4	AL/ST Leiterseil	80°KRD	Soll 43.93	Soll 43.00	26
D	380	4	AL/ST Leiterseil	80°KRD	Soll 43.93	Soll 43.00	26
E	380	4	AL/ST Leiterseil	80°KRD	Soll 43.94	Soll 43.00	26
F	380	4	AL/ST Leiterseil	80°KRD	Soll 43.94	Soll 43.00	26
U	ES	1	AL/ST Erdseil	40°KRD	Soll 46.12	Soll 45.00	26
V	ES	1	AL/ST Erdseil	40°KRD	Soll 46.12	Soll 45.00	26
Z	SLH	1	LWL-Luftkabel dghl. 10°C	40°KRD	Soll 43.04	Soll 42.00	26

Planfeststellungsverfahren
Unterlagen nach § 43 EnWG

Netzverstärkung Pasewalk - Güstrow
380-kV-Höchstspannungsleitung Güstrow - Siedenbrünzow -
Iven/West - Pasewalk/Nord - Pasewalk (BBPG Vorhaben Nr. 53)

Titel: Trassenplan M 19 - M 22

Unterlage: 4.2 Blatt: 9 von 77 Maßstab: der Längen 1 : 2000 der Höhen 1 : 200

Errichtervorschrift : VDE 9/19 HSP Berechnungsverfahren : Ket

Separatoreinbau : nicht vorhanden Erdbeschleunigung : g = 10.00 m/s²

Flugwarnkugeln : nicht vorhanden Windzone Faktor 1.0 Zone 2(50l-Zug/3l-Aus)

Vogelschutzarmaturen : vorhanden Eislast : Faktor 1.0 Zone 1(ZE+s+0.1d)

Seitliche Überhöhung : 25.0m rechts 25.0m links

Kettenart/-länge/-gewicht : 2AK/6.70m/2900N 2TK/4.50m/1200N

Nr.	Änderung	Datum	Name

ALKIS Liegenschaftskarte vom: 09.2024 Genehmigung des Landesvermessungsamtes: © GeoBasis-DE/M v 2024 Koordinatensystem: ITRF2014/UTM33N Höhensystem: DHHN2016

Bearbeitung: festgelegt nach § 43b EnWG.

Vorhabensträger:
Sohertz Transmission GmbH
Hedestraße 2
10557 Berlin

Aufgestellt:
Berlin, den 31.03.2025

A. Dehde M. Brünig

Geprüft: Datum: Dateibezeichnung: PPV_TP_CA_L637_0019-0022