

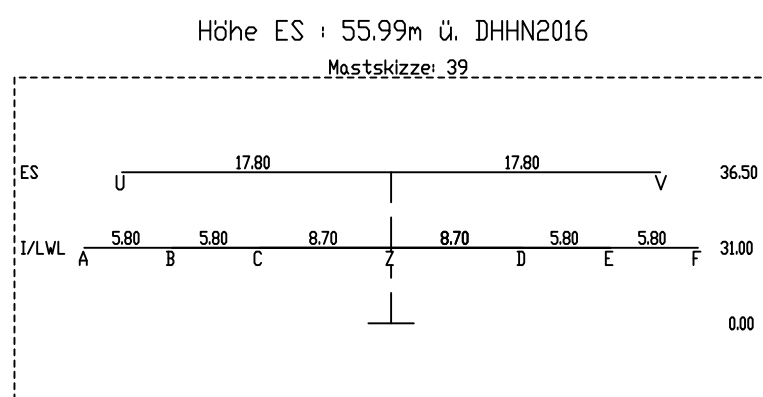
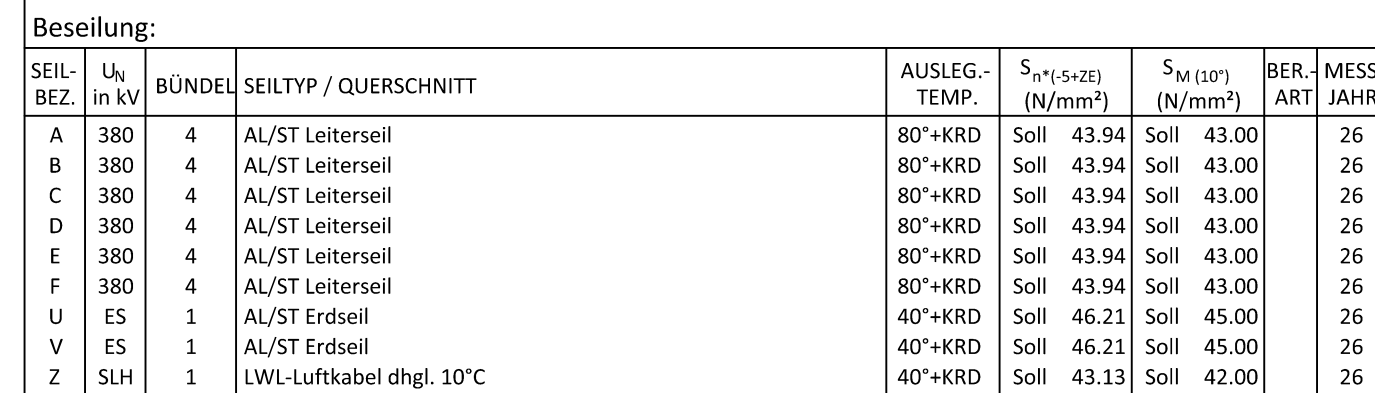


39
D82/23/21
WA1S+7.5
2AK

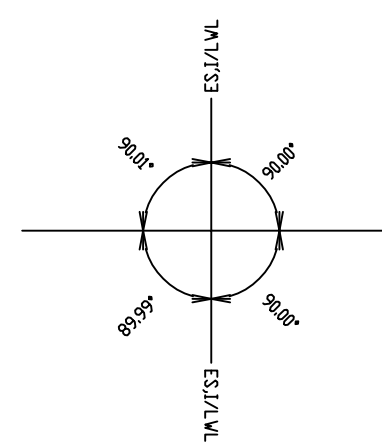

Sw(430kg) = 13.56m
Mehrabstand nach DIN EN 50341: ac = 6.56m



KRD = 40K (Durchhänge am Dehnungsende)


Planfeststellungsverfahren
 Unterlagen nach § 43 EnWG

Netzverstärkung Pasewalk - Güstrow
 380-kV-Höchstspannungsleitung Güstrow - Siedenbrünzow -
 Iven/Weest - Pasewalk/Nord - Pasewalk (BBPIG Vorhaben Nr. 53)

Titel: Trassenplan M 36 - M 39

Unterlage: 4.2	Blatt: 16 von 77	Maßstab	der Längen 1 : 2000 der Höhen 1 : 200
----------------	------------------	---------	--

Erlichtervorschrift	<u>VDE 9/19 HSP</u>	Berechnungsverfahren:	<u>Ket</u>
Separatoreinbau ▽	<u>nicht vorhanden</u>	Erdbeschleunigung	<u>$g = 10.00 \text{ m/s}^2$</u>
Flugwarnkugeln	<u>nicht vorhanden</u>	Windzone	<u>Faktor 1.0 Zone 2(50/-Zug/31-Aus)</u>
Vogelschutzarmaturen	<u>vorhanden</u>	Eislast	<u>Faktor 1.0 Zone 1(ZE+=0.1d)</u>
Seitliche Überhöhung	<u>25.0m rechts -----</u>		<u>25.0m links -----</u>
Kettenart/-länge/-gewicht	<u>2AK/6.70m/2900N</u> <u>2TK/4.50m/1200N</u>		

Nr.	Änderung	Datum	Name	
ALKIS-Liegenschaftskarte vom 09.2014	Gemeinigung des Landesvermessungsamtes:	Q Großkass 06/M V 2014	Koordinatensystem: ETRS89/UTM33N	HöhenSystem: DHHN2016
Bearbeitung:		festgestellt nach § 43b ENWG:		
Vorhabenträger: Söheritz Transmissions GmbH Heidestraße 2 10557 Berlin Aufgestellt: Berlin, den 31.03.2025				
 A. Dehnde		 M. Brüning		
Geprüft:	Datum/Bezeichnung: PFV_TP_CA_L_637_0036-0039			