



42
D82/23/21
T1+20
2TK

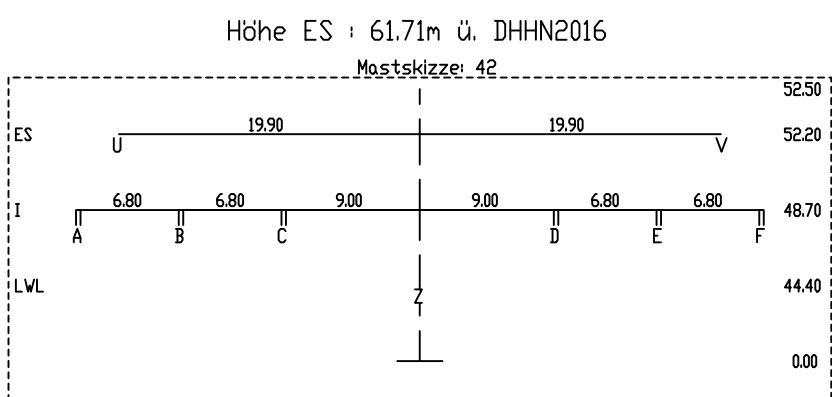

Sw(430kg) = 15.39m
Mehrabstand nach DIN EN 50341: ac = 10.59m

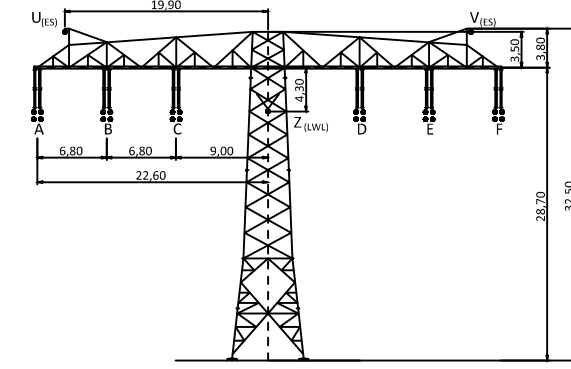

BESÜHLUNG		IN	QUERSCHNITT	AUSGIEß- TEMP.	$S_{1+0,25}$ (N/mm²)	S_{100} (N/mm²)	BER.-MESS- ART	MESS- ART
C	380	4	ALYST Letersel	80°KRD	30	43,96	ALYST	26
E	380	4	ALYST Letersel	80°KRD	30	43,96	ALYST	26
E	380	4	ALYST Letersel	80°KRD	30	43,96	ALYST	26
E	380	4	ALYST Letersel	80°KRD	30	43,96	ALYST	26
E	380	4	ALYST Letersel	80°KRD	30	43,96	ALYST	26
E	380	4	ALYST Letersel	80°KRD	30	43,96	ALYST	26
U	ES	1	ALYST Erdseil	40°KRD	30	46,18	ALYST	26
Z	ES	1	ALYST Erdseil	40°KRD	30	46,18	ALYST	26
Z	541	1	LWL-Linbaed dghl. 10°C	40°KRD	30	43,08	ALYST	26

KRD = 40K (Durchhänge am Dehnungsende)

Planfeststellungsverfahren Unterlagen nach § 43 EnWG



50hertz
E.ON Group

Netzverstärkung Pasewalk - Güstrow
380-kV-Höchstspannungsleitung Güstrow - Siedenbrünzow -
Iven/West - Pasewalk/Nord - Pasewalk (BBPIG Vorhaben Nr. 53)

Titel: Trassenplan M 39 - M 42

Unterlage: 4.2	Blatt: 17 von 77	Maßstab	der Längen 1 : 2000 der Höhen 1 : 200
----------------	------------------	---------	--

Errichtervorschrift	: VDE 9/19 HSP	Berechnungsverfahren:	Kett
Separatoreinbau ▽	: nicht vorhanden	Erdbeschleunigung	$g = 10,00 \text{ m/s}^2$
Flugwurmkugeln	: nicht vorhanden	Windzone	Faktor 1.0 Zone 2(50-/3-/3-Aus)
Vogelschutzarmaturen	: vorhanden	Eislast	Faktor 1.0 Zone 1ZE(±0.5+0.1d)
Seltliche Überhöhung	: 25,0m rechts -----	25,0m links	-----
Kettenart/-länge/-gewicht	: 2AK/6.70m/2900N 2TK/4.50m/1200N		

Nr.	Änderung	Datum	Name
ALKIS-Liegenschaftskarte vom: 09.2024	Genehmigung des Landesvermessungsamtes: © GeoInfo 06/M-V 2024	Koordinatensystem: ETRS89/UTM33N	Höhenystem: DHHN2016

Vorhabenträger:
50Hertz Transmission GmbH
Heidestraße 2
10557 Berlin

Aufgestellt:
Berlin, den 31.03.2025

 A. Deharde		 M. Brünig	
Geprüft:			Dateibezeichnung: PFV_TP_CA_L_637_0039-0042

