



326
D82/23/21
WA2S+12.5
/2AK

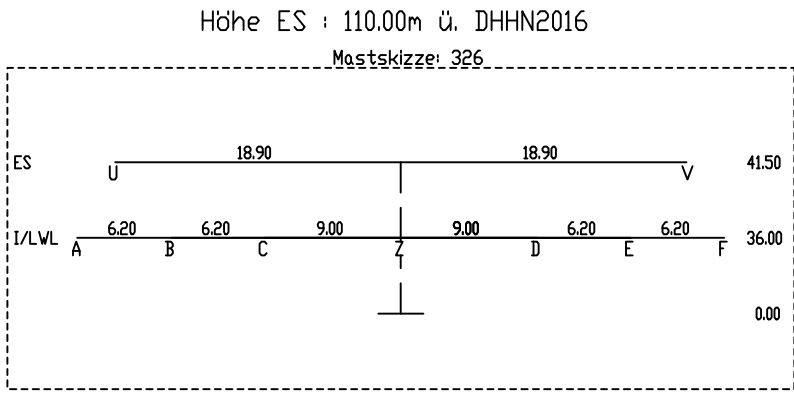

326.01
326.02
326.03
326.04
326.05


Sw(430kg) = 19.24m
Mehrabstand nach DIN EN 50341: ac=11.24m

[395.4]
- 390.0 -
[384.6]


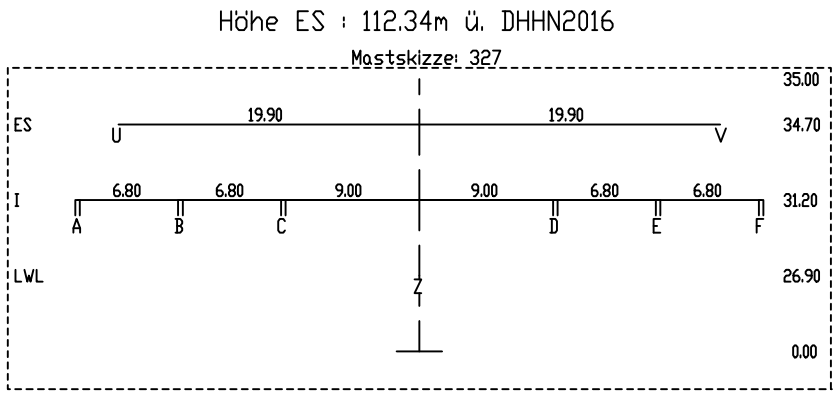


326.06

Sw(430kg) = 8.05m
Mehrabstand nach DIN VDE 0105-100, Tabelle 2: ac=6.55m

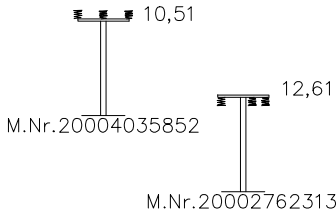

[372.6]
- 365.0 -
[357.4]

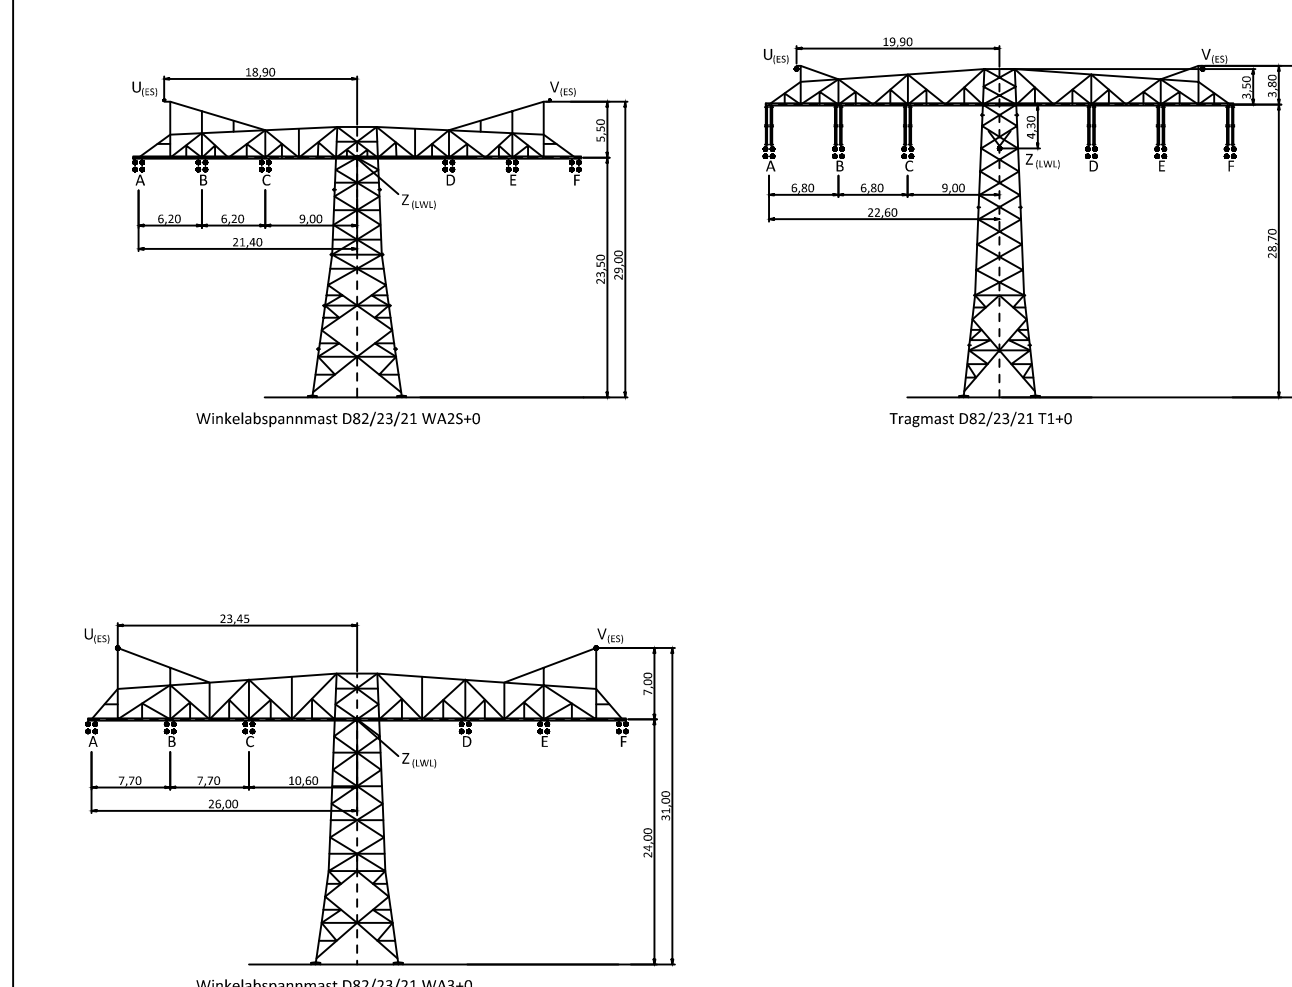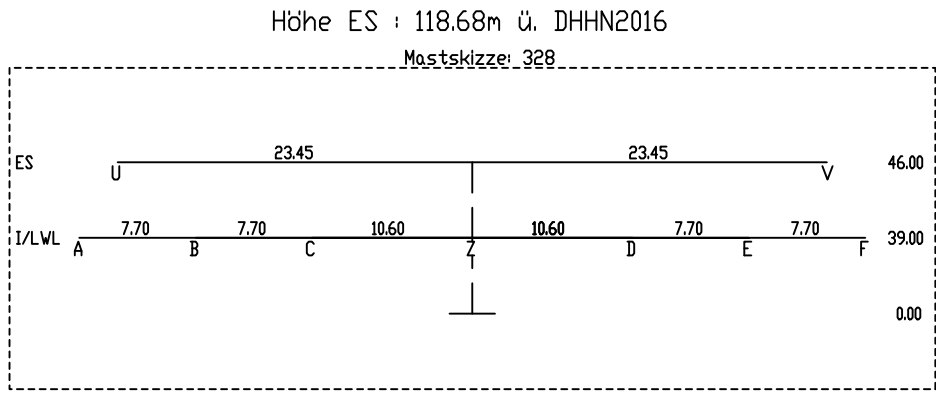

SEIL- BEZ.		U ₀ in kV	BÜNDEL	SEILTYP / QUERSCHNITT	AUSLEG- TEMP.	S ₀ (1+2) (N/mm ²)	S _M (10) (N/mm ²)	BER. ART	MESS- JAHR
A	380	4	AL/ST	Leitersseil	80°*KRD	Soll 44.04	Soll 43.00	26	
B	380	4	AL/ST	Leitersseil	80°*KRD	Soll 44.05	Soll 43.00	26	
C	380	4	AL/ST	Leitersseil	80°*KRD	Soll 44.06	Soll 43.00	26	
D	380	4	AL/ST	Leitersseil	80°*KRD	Soll 44.09	Soll 43.00	26	
E	380	4	AL/ST	Leitersseil	80°*KRD	Soll 44.10	Soll 43.00	26	
F	380	4	AL/ST	Leitersseil	80°*KRD	Soll 44.11	Soll 43.00	26	
U	ES	1	AL/ST	Erdseil	40°*KRD	Soll 46.26	Soll 45.00	26	
V	ES	1	AL/ST	Erdseil	40°*KRD	Soll 46.36	Soll 45.00	26	
Z	SLH	1	LWL	Luftkabel	40°*KRD	Soll 43.22	Soll 42.00	26	

KRD = 40K (Durchhänge am Dehnungsende)

Planfeststellungsverfahren Unterlagen nach § 43 EnWG

Netzverstärkung Pasewalk - Güstrow 380-kV-Höchstspannungsleitung Güstrow - Siedenbrünzow - Iven/West - Pasewalk/Nord - Pasewalk (BBPIG Vorhaben Nr. 53)

Titel: Trassenplan M 326 - M 328	
Unterlage: 4.2	Blatt: 45 von 77
Maßstab	der Längen 1 : 2000 der Höhen 1 : 200

Errichtervorschrift	: VDE 9/19 HSP	Berechnungsverfahren	: Ket
Separatoreinbau	▽ : nicht vorhanden	Erdbeschleunigung	: g = 10.00 m/s ²
Flugwarnkugeln	: nicht vorhanden	Windzone	: Faktor 1.0 Zone 2(50J-Zug/3J-Aus)
Vogelschutzarmaturen	: vorhanden	Eislast	: Faktor 1.0 Zone 1(ZE=5+0.1d)
Seitliche Überhöhung	: 25.0m rechts ----- 25.0m links -----		
Kettenart/-länge/-gewicht	: 2AK/6.7m/2900N 2TK/4.5m/1200N		

Nr.	Änderung	Datum	Name
ALKIS-Liegenschaftskarte vom: 11.2024		Genehmigung des Landesvermessungsamtes: © GeoBasis-DE/AG 2024 © GeoBasis-DE/AG 2024	Koordinatensystem: ETRS89/UTM33N
Bearbeitung:		festgestellt nach § 43b EnWG:	
Vorhabenbeiträge: 50hertz Transmission GmbH Heidestraße 2 10557 Berlin		Aufgestellt: Berlin, den 31.03.2025	
Geprüft:		Dateibezeichnung: PFV_TP_CA_V_637_0326-0328	

St-Ebene	Traverse
A1/LWL	18.90 ll
B1/LWL	18.90 ll
C1/LWL	18.90 ll
D1/LWL	18.90 ll
E1/LWL	18.90 ll
F1/LWL	18.90 ll
U1/ES	18.90 ll
V1/ES	18.90 ll
Z1/LWL	18.90 ll

St-Ebene	Traverse
A1/LWL	18.90 ll
B1/LWL	18.90 ll
C1/LWL	18.90 ll
D1/LWL	18.90 ll
E1/LWL	18.90 ll
F1/LWL	18.90 ll
U1/ES	18.90 ll
V1/ES	18.90 ll
Z1/LWL	18.90 ll

St-Ebene	Traverse
A1/LWL	18.90 ll
B1/LWL	18.90 ll
C1/LWL	18.90 ll
D1/LWL	18.90 ll
E1/LWL	18.90 ll
F1/LWL	18.90 ll
U1/ES	18.90 ll
V1/ES	18.90 ll
Z1/LWL	18.90 ll

