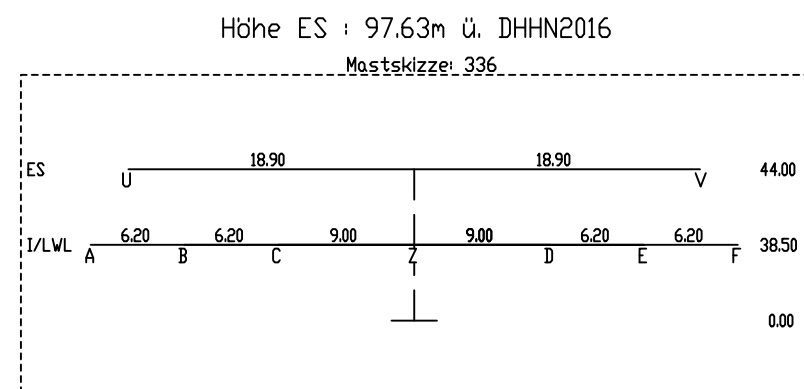



336
D82/23/21
WA2S+15
2AK/

335.01
335.02

Bezeichnung:				AUSLEG- TEMP.	$S_{\text{K}(100^\circ\text{C})}$ [mW/m ²]	$\dot{q}_{\text{W}}(100^\circ\text{C})$ [N/mm ²]	BER- ART	MESS- ART
SEIL	UN	BÜNDEL	SEILTYP / QUERSCHNITT					
A	380	4	AL/ST Leiterseil	80°-KRD	Seil 43,92	Soll 43,00		26
B	380	4	AL/ST Leiterseil	80°-KRD	Seil 43,92	Soll 43,00		26
C	380	4	AL/ST Leiterseil	80°-KRD	Seil 43,92	Soll 43,00		26
D	380	4	AL/ST Leiterseil	80°-KRD	Seil 43,91	Soll 43,00		26
E	380	4	AL/ST Leiterseil	80°-KRD	Seil 43,90	Soll 43,00		26
F	380	4	AL/ST Leiterseil	80°-KRD	Seil 43,90	Soll 43,00		26
U	ES	1	AL/ST Erdseil	40°-KRD	Seil 58,00	Soll 56,00		26
V	ES	1	AL/ST Erdseil	40°-KRD	Seil 58,00	Soll 56,00		26
Z	SLH	1	LW-Luftkabel	40°-KRD	Seil 43,02	Soll 42,00		26

KRD = 40K (Durchhänge am Dehnungsende)

Planfeststellungsverfahren

Unterlagen nach § 43 EnWG



Netzverstärkung Pasewalk - Güstrow
380-kV-Höchstspannungsleitung Güstrow - Siedenbrünzow -
Iven/West - Pasewalk/Nord - Pasewalk (BBPIG Vorhaben Nr. 53)

Titel: Trassenplan M 333 - M 336			
Unterlage: 4.2	Blatt: 49 von 77	Maßstab	der Längen 1 : 2000 der Höhen 1 : 200

Errichtvorschrift	VDE 9/19 HSP	Berechnungsverfahren	Ket
Separatoreinbau ▽	nicht vorhanden	Erdbeschleunigung	$g = 10,00 \text{ m/s}^2$
Flugwarnkugeln	vorhanden	Windzone	Faktor 1.0 Zone 2(50J-Zug/3J-Aus)
Vogelschutzarmaturen	vorhanden	Eislast	Faktor 1.0 Zone 1(ZE=5+0.1d)
Seitliche Überhöhung	25,0m rechts -----	25,0m links -----	
Kettenart/-länge/-gewicht	2AK/6,7m/2900N 2TK/4,5m/1200N		

Nr.	Änderung	Datum	Name
ALKS-Liegenschaftskarte vom 13.10.2024	Genehmigung des Landesvermessungsamtes:  § 6 Abs. 6 Nr. 1 LdVermG § 6 Abs. 6 Nr. 1 LdVermG	Koordinatensystem: ETRS89/LUTM31N	Höhensystem: DHN2016
Bearbeitung:	festgestellt nach § 43b EnWG:		
Vorhabenträger: Söhrerz Transmission GmbH Heidelstraße 2 10557 Berlin			
Aufgestellt: Berlin, den 31.03.2025			
 A. Deharde			
Geprüft:	M. Brüning	Datenbezeichnung: PPV_Tp_CA_13_03_2025-0336	