

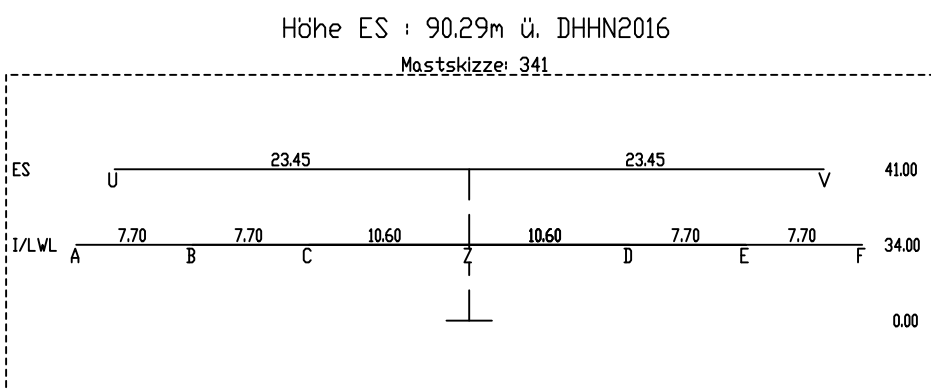


341
D82/23/21
WA3+10
2AK/




340.01

340.02

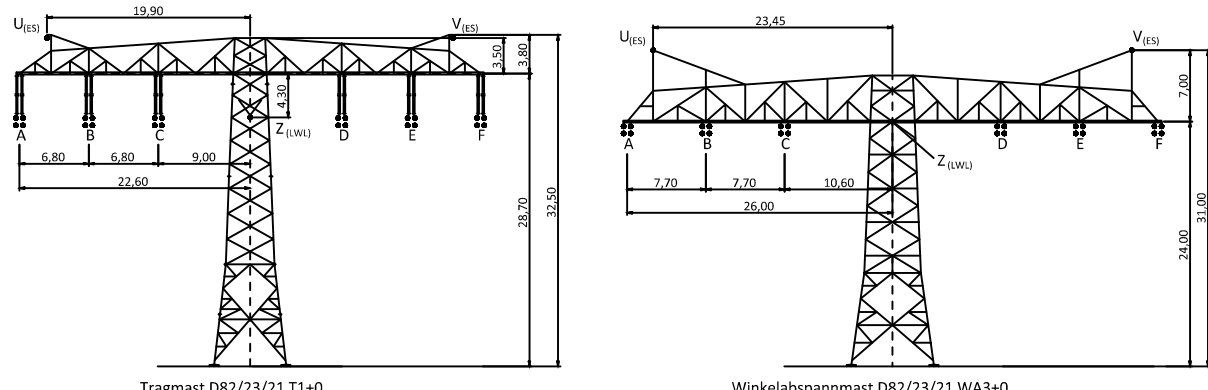

1	80°*KRÜ
2	40°*KRÜ
3	40°*KRÜ+W
4	-5°*KRÜ+Elg
5	-5°*KRÜ+FUZ
6	Schutzstr.(40°*KRÜ+W)
7	40°*W
8	40°
9	-5°*Elg
10	10°
11	keiner
12	
13	

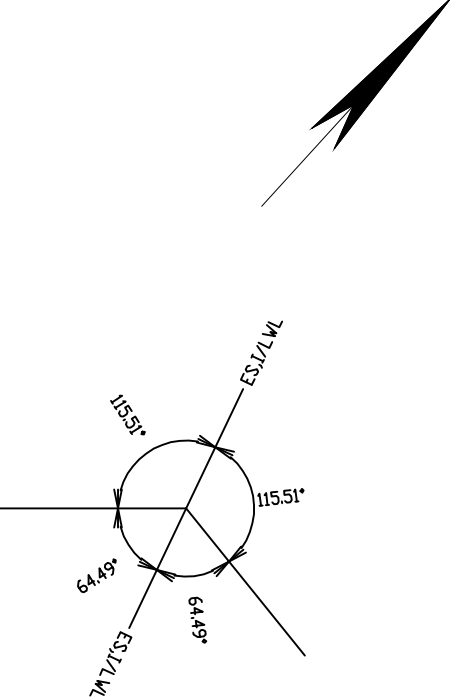

SEIL- BEZ.		UN IN kV	RÜNDEL	SEILTYP / QUERSCHNITT	AUSLEG- TEMP.	$S_{T1}(s/2)$ (N/mm ²)	$S_{T0}(10^3)$ (N/mm ²)	BER.- JAHR	MESS- JAHR
A	380	4	ALU/ST	Leiterseil	80°-KRP	Seil 43.83	Seil 43.00	26	
B	380	4	ALU/ST	Leiterseil	80°-KRP	Seil 43.83	Seil 43.00	26	
C	380	4	ALU/ST	Leiterseil	80°-KRP	Seil 43.84	Seil 43.00	26	
D	380	4	ALU/ST	Leiterseil	80°-KRP	Seil 43.85	Seil 43.00	26	
E	380	4	ALU/ST	Leiterseil	80°-KRP	Seil 43.86	Seil 43.00	26	
F	380	4	ALU/ST	Leiterseil	80°-KRP	Seil 43.86	Seil 43.00	26	
G	380	4	ALU/ST	Erdseil	40°-KRP	Seil 46.03	Seil 45.00	26	
V	ES	1	ALU/ST	Erdseil	40°-KRP	Seil 46.05	Seil 45.00	26	
Z	SLH	1	LWI	Luftkabel	40°-KRP	Seil 42.93	Seil 42.00	26	

KRD = 40K (Durchhänge am Dehnungsende)

Planfeststellungsverfahren


Unterlagen nach § 43 EnWG



Netzverstärkung Pasewalk - Güstrow
380-kV-Höchstspannungsleitung Güstrow - Siedenbrünzow -
Iven/West - Pasewalk/Nord - Pasewalk (BBPIG Vorhaben Nr. 53)

Titel: Trassenplan M 338 - M 341			
Unterlage: 4.2	Blatt: 51 von 77	Maßstab	der Längen 1 : 2000 der Höhen 1 : 200

Errichtervorschrift	: VDE 9/19 HSP	Berechnungsverfahren	: Ket
Separatoreinebau ▾	: nicht vorhanden	Erdbeschleunigung	: $g = 10,00 \text{ m/s}^2$
Umgangsmittel	: nicht vorhanden	Windzone	: Faktor 1.0 Zone 2(50f-Zug/3)
Umgeschutzmarkaturen	: vorhanden	Eislast	: Faktor 1.0 Zone 1(2E=5+0.1d)
Seitliche Überhöhung	: 25,0m rechts -----		25,0m links -----
Kettentart/-länge/-gewicht	: 2AK/6,7m/2900N 2TK/4,5m/1200N		

Nr.	Änderung			Datum	Name	
ALKS-Liegenschaftskarte vom 13.2024	Genehmigung des Landesvermessungsamtes:			0 Sölkens-DE/2024 0 Genöckers-VE/Nr. 2 2024	Koordinatensystem: ETRS89/UTM33N	Höhenystem: DHHN2016
Bearbeitung:				festgestellt nach § 43b EnWG:		
Vorhabenträger: SÖKertz Transmission GmbH Hedestraße 2 10557 Berlin Aufgestellt: Berlin, den 31.03.2025						
 A. Deharde				 M. Bröning		
Geprüft:				Datei-Bezeichnung: PFV TP CA_G37_0338_0341		