

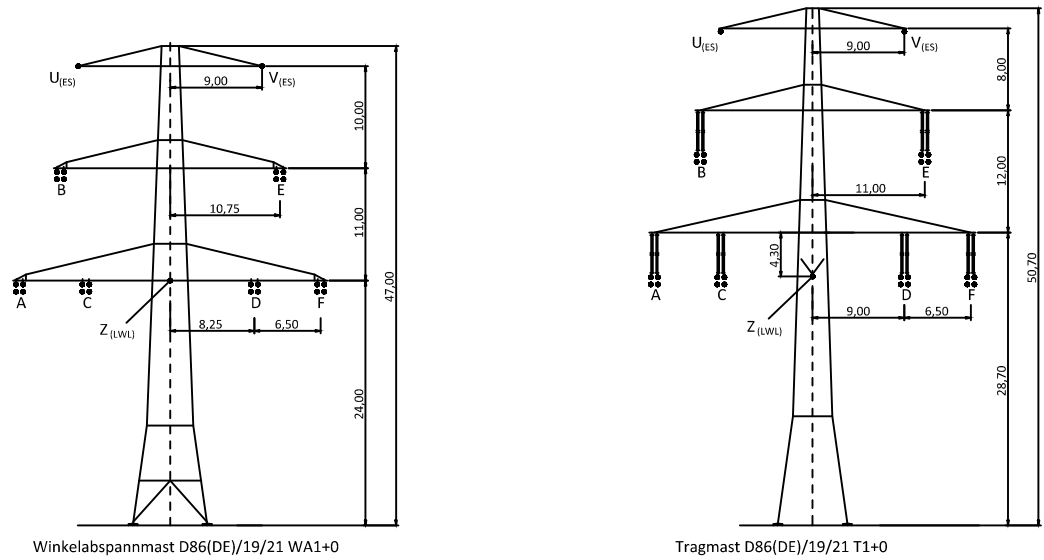
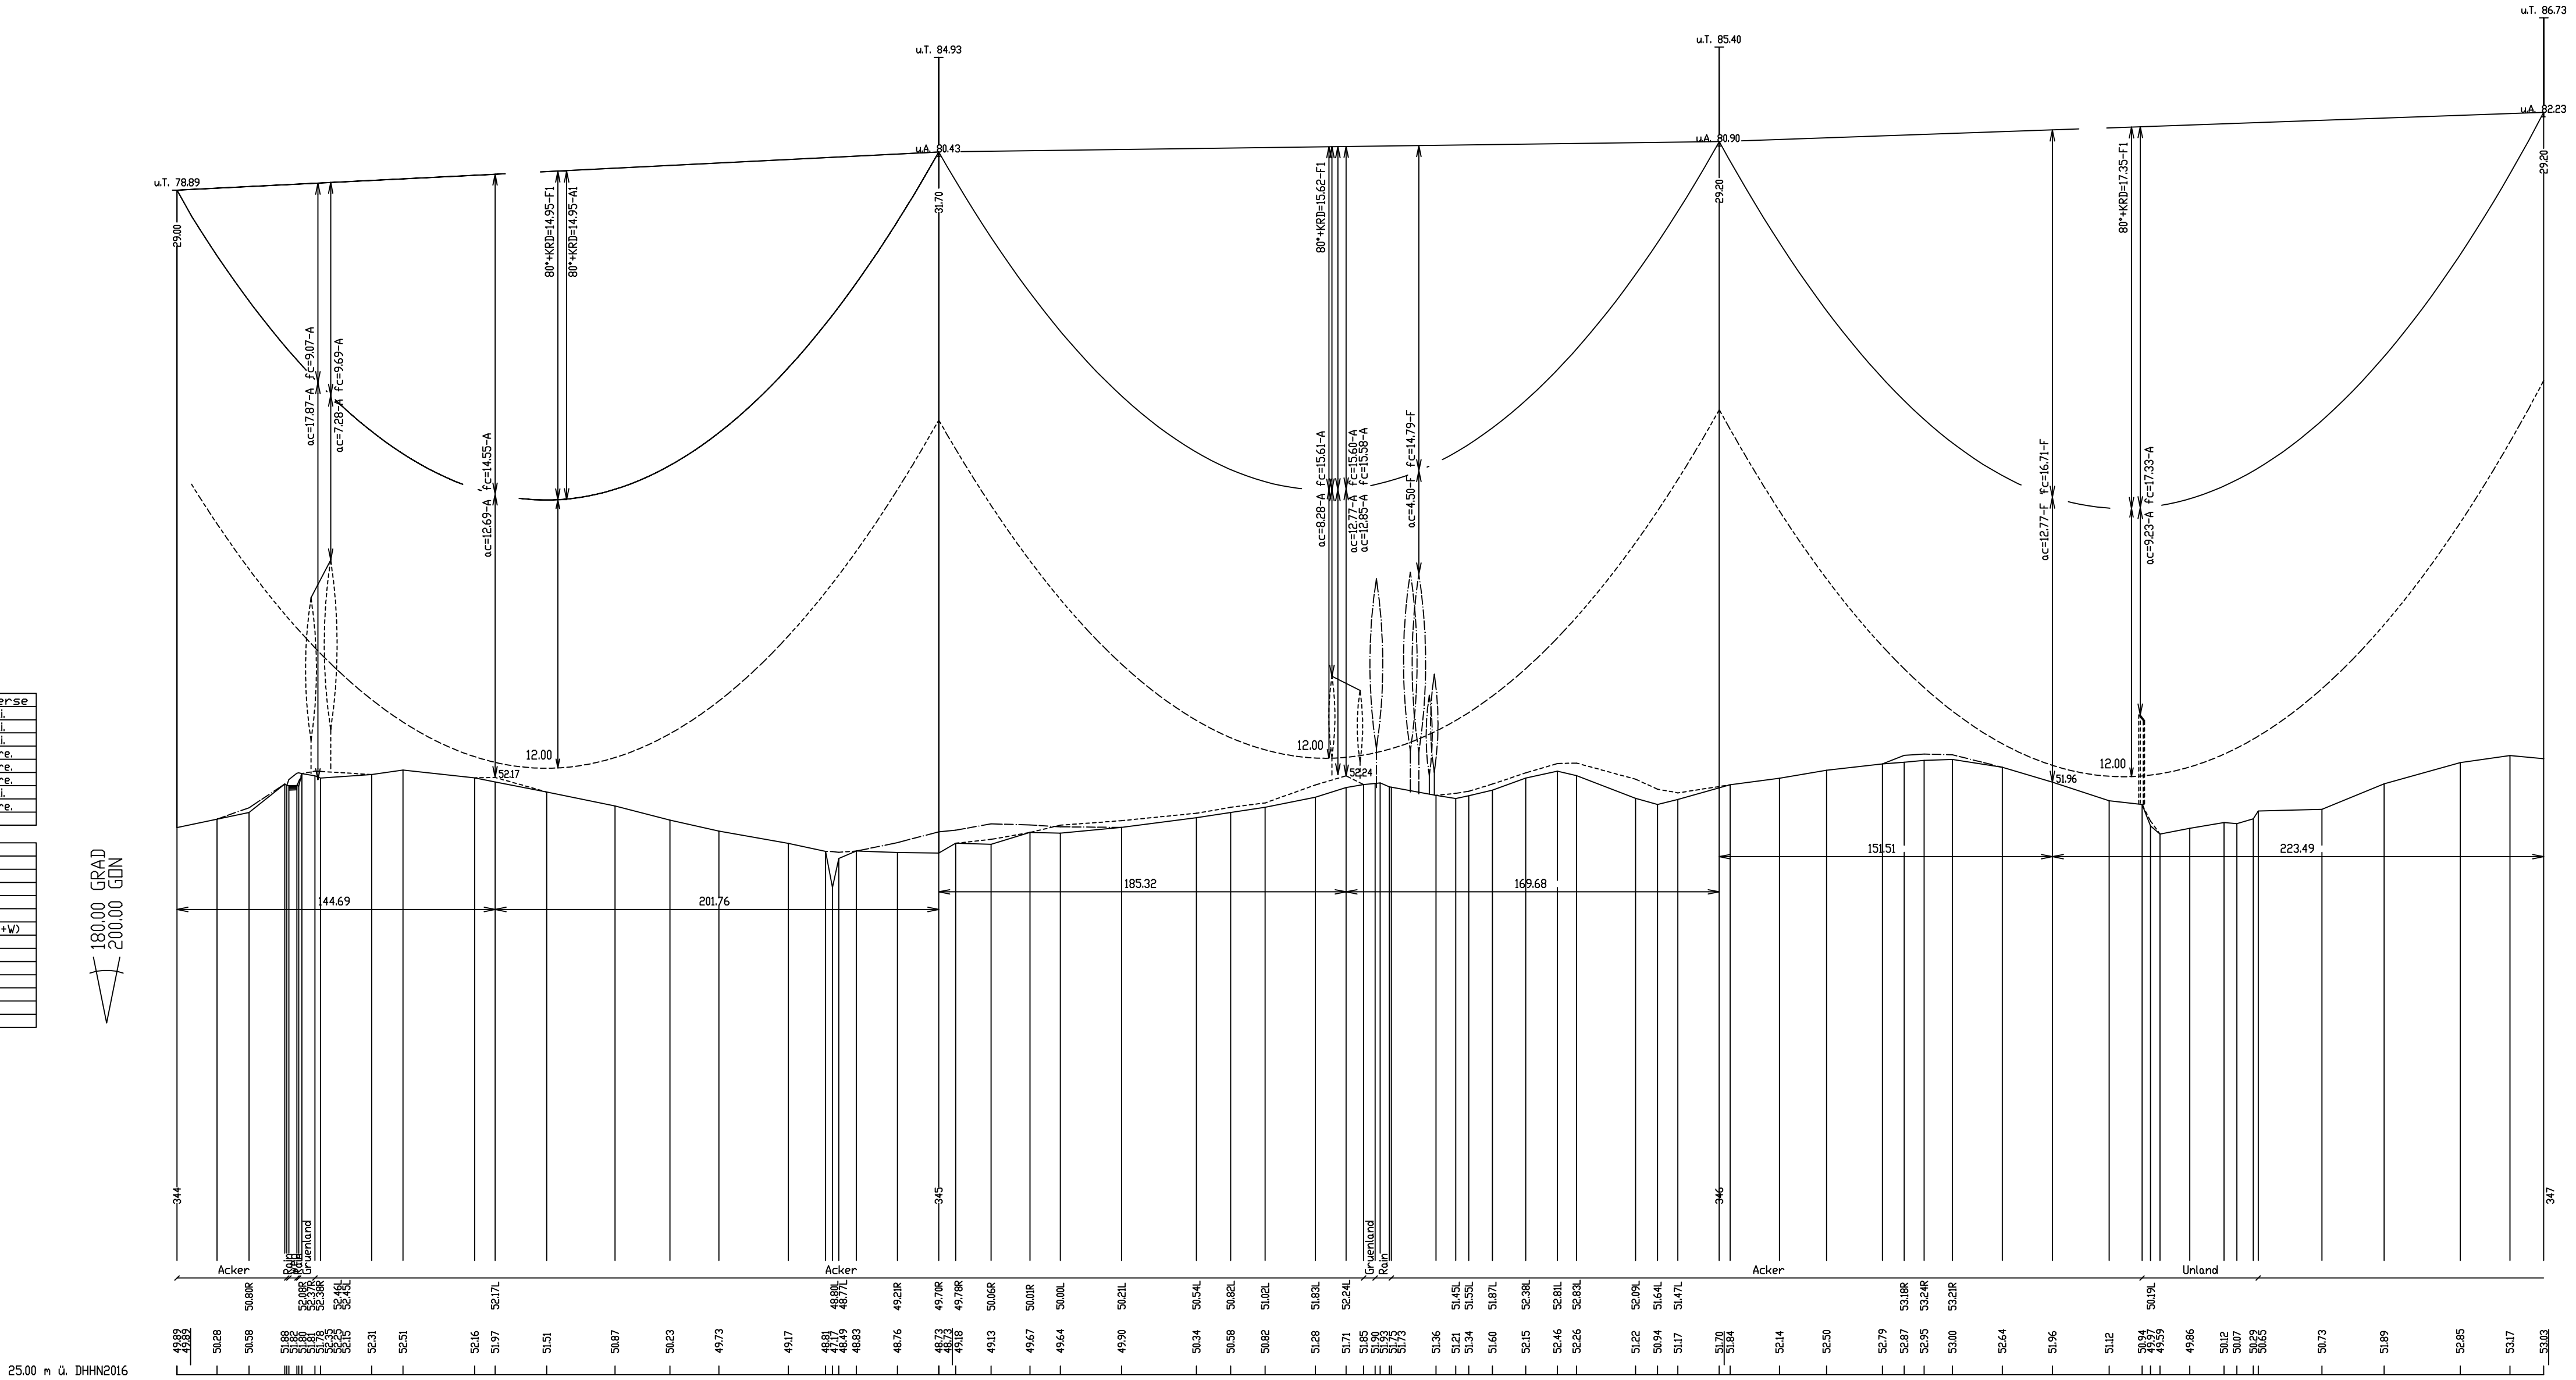


Leitungsart	Transverse
1. 80°KRD	44,75
2. 80°KRD	44,75
3. 80°KRD	44,75
4. 80°KRD	44,75
5. 80°KRD	44,75
6. 80°KRD	44,75
7. 80°KRD	44,75
8. 80°KRD	44,75
9. 80°KRD	44,75
10. 80°KRD	44,75
11. 80°KRD	44,75
12. 80°KRD	44,75
13. 80°KRD	44,75
14. 80°KRD	44,75
15. 80°KRD	44,75
16. 80°KRD	44,75
17. 80°KRD	44,75
18. 80°KRD	44,75
19. 80°KRD	44,75
20. 80°KRD	44,75
21. 80°KRD	44,75
22. 80°KRD	44,75
23. 80°KRD	44,75
24. 80°KRD	44,75
25. 80°KRD	44,75
26. 80°KRD	44,75
27. 80°KRD	44,75
28. 80°KRD	44,75
29. 80°KRD	44,75
30. 80°KRD	44,75
31. 80°KRD	44,75
32. 80°KRD	44,75
33. 80°KRD	44,75
34. 80°KRD	44,75
35. 80°KRD	44,75
36. 80°KRD	44,75
37. 80°KRD	44,75
38. 80°KRD	44,75
39. 80°KRD	44,75
40. 80°KRD	44,75
41. 80°KRD	44,75
42. 80°KRD	44,75
43. 80°KRD	44,75
44. 80°KRD	44,75
45. 80°KRD	44,75
46. 80°KRD	44,75
47. 80°KRD	44,75
48. 80°KRD	44,75
49. 80°KRD	44,75
50. 80°KRD	44,75
51. 80°KRD	44,75
52. 80°KRD	44,75
53. 80°KRD	44,75
54. 80°KRD	44,75
55. 80°KRD	44,75
56. 80°KRD	44,75
57. 80°KRD	44,75
58. 80°KRD	44,75
59. 80°KRD	44,75
60. 80°KRD	44,75
61. 80°KRD	44,75
62. 80°KRD	44,75
63. 80°KRD	44,75
64. 80°KRD	44,75
65. 80°KRD	44,75
66. 80°KRD	44,75
67. 80°KRD	44,75
68. 80°KRD	44,75
69. 80°KRD	44,75
70. 80°KRD	44,75
71. 80°KRD	44,75
72. 80°KRD	44,75
73. 80°KRD	44,75
74. 80°KRD	44,75
75. 80°KRD	44,75
76. 80°KRD	44,75
77. 80°KRD	44,75
78. 80°KRD	44,75
79. 80°KRD	44,75
80. 80°KRD	44,75
81. 80°KRD	44,75
82. 80°KRD	44,75
83. 80°KRD	44,75
84. 80°KRD	44,75
85. 80°KRD	44,75
86. 80°KRD	44,75
87. 80°KRD	44,75
88. 80°KRD	44,75
89. 80°KRD	44,75
90. 80°KRD	44,75
91. 80°KRD	44,75
92. 80°KRD	44,75
93. 80°KRD	44,75
94. 80°KRD	44,75
95. 80°KRD	44,75
96. 80°KRD	44,75
97. 80°KRD	44,75
98. 80°KRD	44,75
99. 80°KRD	44,75
100. 80°KRD	44,75

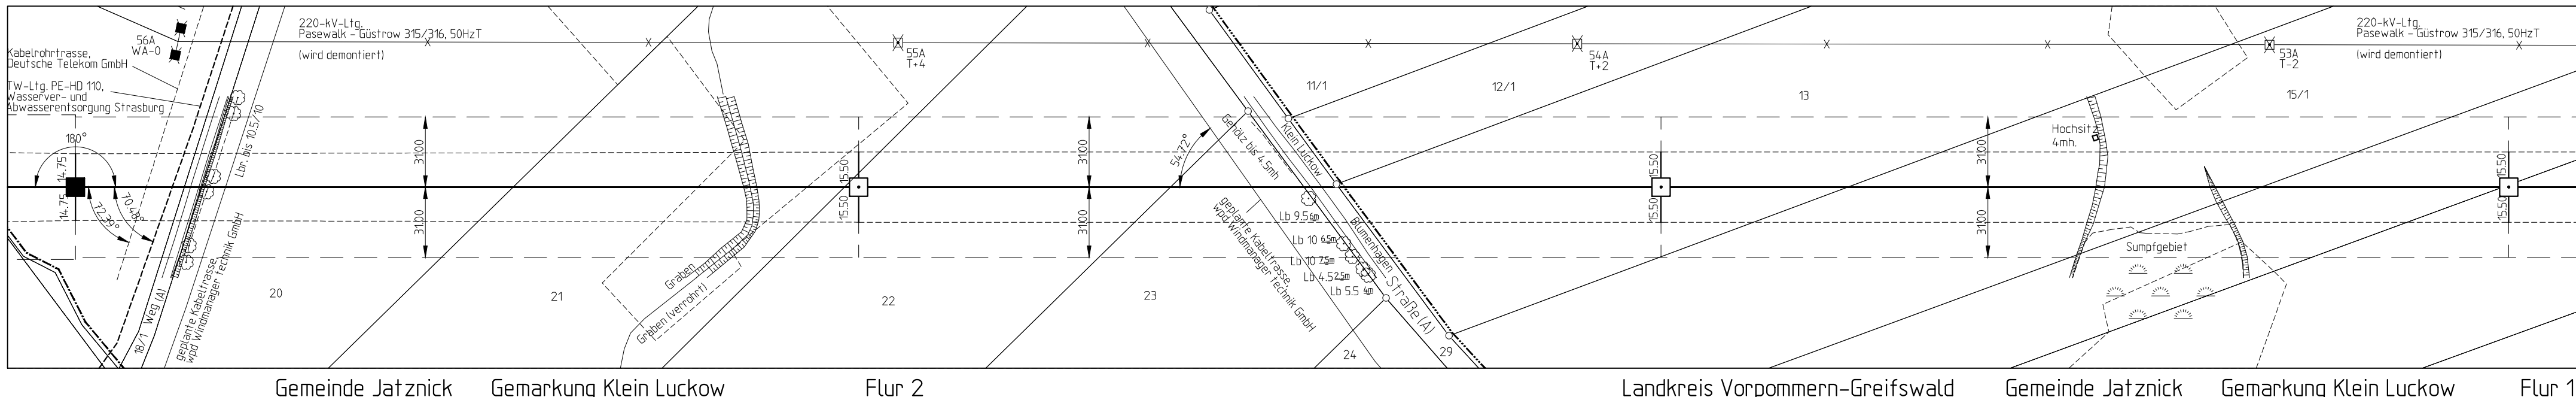

SEIL BEZ.	U ₀ in kV	BÜNDEL SEILTYP / QUERSCHNITT	AUSLEG-TEMP.	S ₀₁ (s,20) (N/mm ²)	S _N (10%) (N/mm ²)	BER. ART	MESS. JAHR
A	380	4 Al/ST Leiterseil	80°KRD	44,19	43,00	26	
B	380	4 Al/ST Leiterseil	80°KRD	44,19	43,00	26	
C	380	4 Al/ST Leiterseil	80°KRD	44,19	43,00	26	
D	380	4 Al/ST Leiterseil	80°KRD	44,20	43,00	26	
E	380	4 Al/ST Leiterseil	80°KRD	44,20	43,00	26	
F	380	4 Al/ST Leiterseil	80°KRD	44,20	43,00	26	
U	ES	1 Al/ST Erdseil	40°KRD	46,44	45,00	26	
V	ES	1 Al/ST Erdseil	40°KRD	46,44	45,00	26	
Z	SLH	1 LW-Luftkabel	40°KRD	43,35	42,00	26	

Planfeststellungsverfahren
Unterlagen nach § 43 EnWG

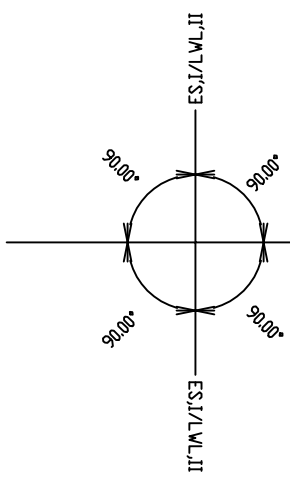


50hertz
| Elia Group

Netzverstärkung Pasewalk - Güstrow
380-kV-Höchstspannungsleitung Güstrow - Siedenbrünzow - Iven/West - Pasewalk/Nord - Pasewalk (BBPIG Vorhaben Nr. 53)

Titel: Trassenplan M 344 - M 347	
Unterlage: 4.2	Blatt: 54 von 77
Maßstab der Längen 1 : 2000 der Höhen 1 : 200	

Errichtervorschrift	: VDE 9/19 HSP	Berechnungsverfahren	: Ket
Separatoreinbau	▽ : nicht vorhanden	Erdbeschleunigung	: g = 10,00 m/s ²
Flugwarnkugeln	: nicht vorhanden	Windzone	: Faktor 1.0 Zone 2(50i-Zug/3i-Aus)
Vogelschutzarmaturen	: vorhanden	Eislast	: Faktor 1.0 Zone 1(ZE=+0,1d)
Seitliche Überhöhung	: 18,0m rechts ----- 18,0m links -----		
Kettenart/-länge/-gewicht : 2AK/6,7m/2900N 2TK/4,5m/1200N			

Nr.	Änderung	Datum	Name
ALKIS-Liegenschaftskarte vom 11.2024	Genehmigung des Landesvermessungsamtes: © GeoBasis-DE/IGB 2024 © GeoBasis-DE/IGB 2024	Koordinatensystem: ETRS89/UTM33N	Höhensystem: DHHN2016
Bearbeitung:	festgestellt nach § 43b EnWG:		
Vorhabenträger: 50hertz Transmission GmbH Heidestraße 2 10557 Berlin Aufgestellt: Berlin, den 31.03.2025.			
 A. Deharde		 M. Brünig	
Geprüft:		Dateibezeichnung: PFV_TP_CA_L_637_0344-0347	