
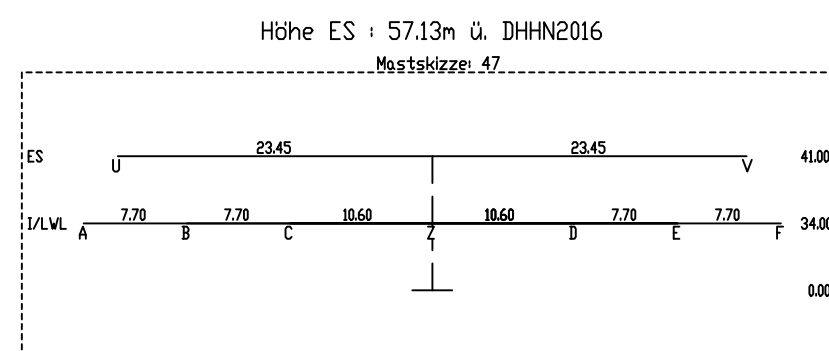
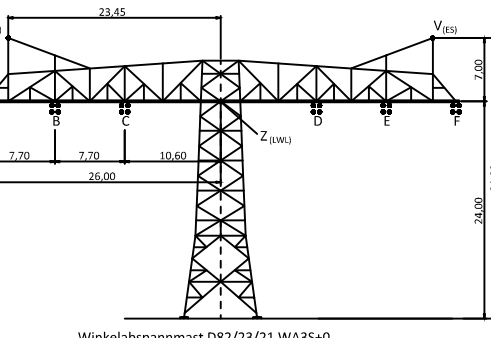
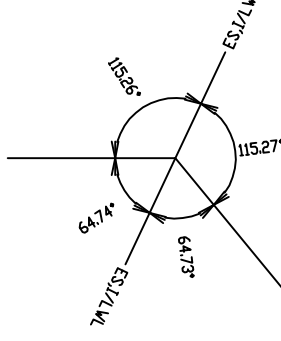


47
D82/23/21
WA3+10
2AK/

46.02
46.03

Mehrabstand nach DIN EN 50341: $a_c = 10.77\text{m}$



Beisellung:									
SEIL RZ	h _h	RÜNDEL	SEILTYP / QUERSCHNITT	AUSLEG- TAP	S ₁₀₀ (500) (N/mm²)	S ₁₀₀ (1) (N/mm²)	BER.-ART	ME- JAH	
A	380	4	AL/ST Leiteseil	40°xRSD	Soll 60,22	Soll 43,00		20	
B	380	4	AL/ST Leiteseil	40°xRSD	Soll 60,22	Soll 43,00		20	
C	380	4	AL/ST Leiteseil	40°xRSD	Soll 60,22	Soll 43,00		20	
D	380	4	AL/ST Leiteseil	40°xRSD	Soll 60,22	Soll 43,00		20	
E	380	4	AL/ST Leiteseil	40°xRSD	Soll 60,22	Soll 43,00		20	
F	380	4	AL/ST Leiteseil	40°xRSD	Soll 60,22	Soll 43,00		20	
U	ES	1	AL/ST Erdseil	40°xRSD	Soll 69,01	Soll 45,00		20	
V	ES	1	AL/ST Erdseil	40°xRSD	Soll 69,01	Soll 45,00		20	
Z	SLH	1	LW-Lufkabel	40°xRSD	Soll 65,24	Soll 43,00		20	

KRD = 40K (Durchhänge am Dehnungsende)



Netzverstärkung Pasewalk - Güstrow
380-kV-Höchstspannungsleitung Güstrow - Siedenbrünzow -
Iven/West - Pasewalk/Nord - Pasewalk (BBPIG Vorhaben Nr. 53)

Titel: Trassenplan M 44 - M 47

Unterlage: 4.2	Blatt: 19 von 77	Maßstab	der Längen 1 : 2000 der Höhen 1 : 200
----------------	------------------	---------	--

Errichtervorschrift : VDE 9/19 HSP Berechnungsverfahren : Ket

Separatoreinbau ▾ : nicht vorhanden Erdbeschleunigung : $g = 10.00 \text{ m/s}^2$

Flugwarnkugeln : nicht vorhanden Windzone Faktor 1.0 Zone 2(50J-Zug/3J-Aus)

Vogelschutzarmaturen : vorhanden Eislast : Faktor 1.0 Zone 1 (ZE=5+0.1d)

Seitliche Überhöhung : 25.0m rechts ----- 25.0m links -----

Kettenart/-länge/-gewicht : 2AK/6.70m/2900N
3TK/4.50m/1200N

Nr.	Änderung	Datum	Name
01	Umgehung Bauersheim	28.11.2025	Steinmüller

ALKIS-Liegenschaftskarte vom: 09.2024	Genehmigung des Landesvermessungsamtes: GeoBasis-DE/LGR 2024 GeoBasis-DE/LM-V 2024	Koordinatensystem: ETRS89/UTM33N	Höhenystem: DHHN2016
Bearbeitung:	festgestellt nach § 43b EnWG:		

Vorhabenträger:
50Hertz Transmission GmbH
Heidestraße 2
10557 Berlin

Aufgestellt:
Berlin, den 31.03.2020

Datei-
 bezeichnung: PFV_TP_CA_L_637_0044-0047.PRO