


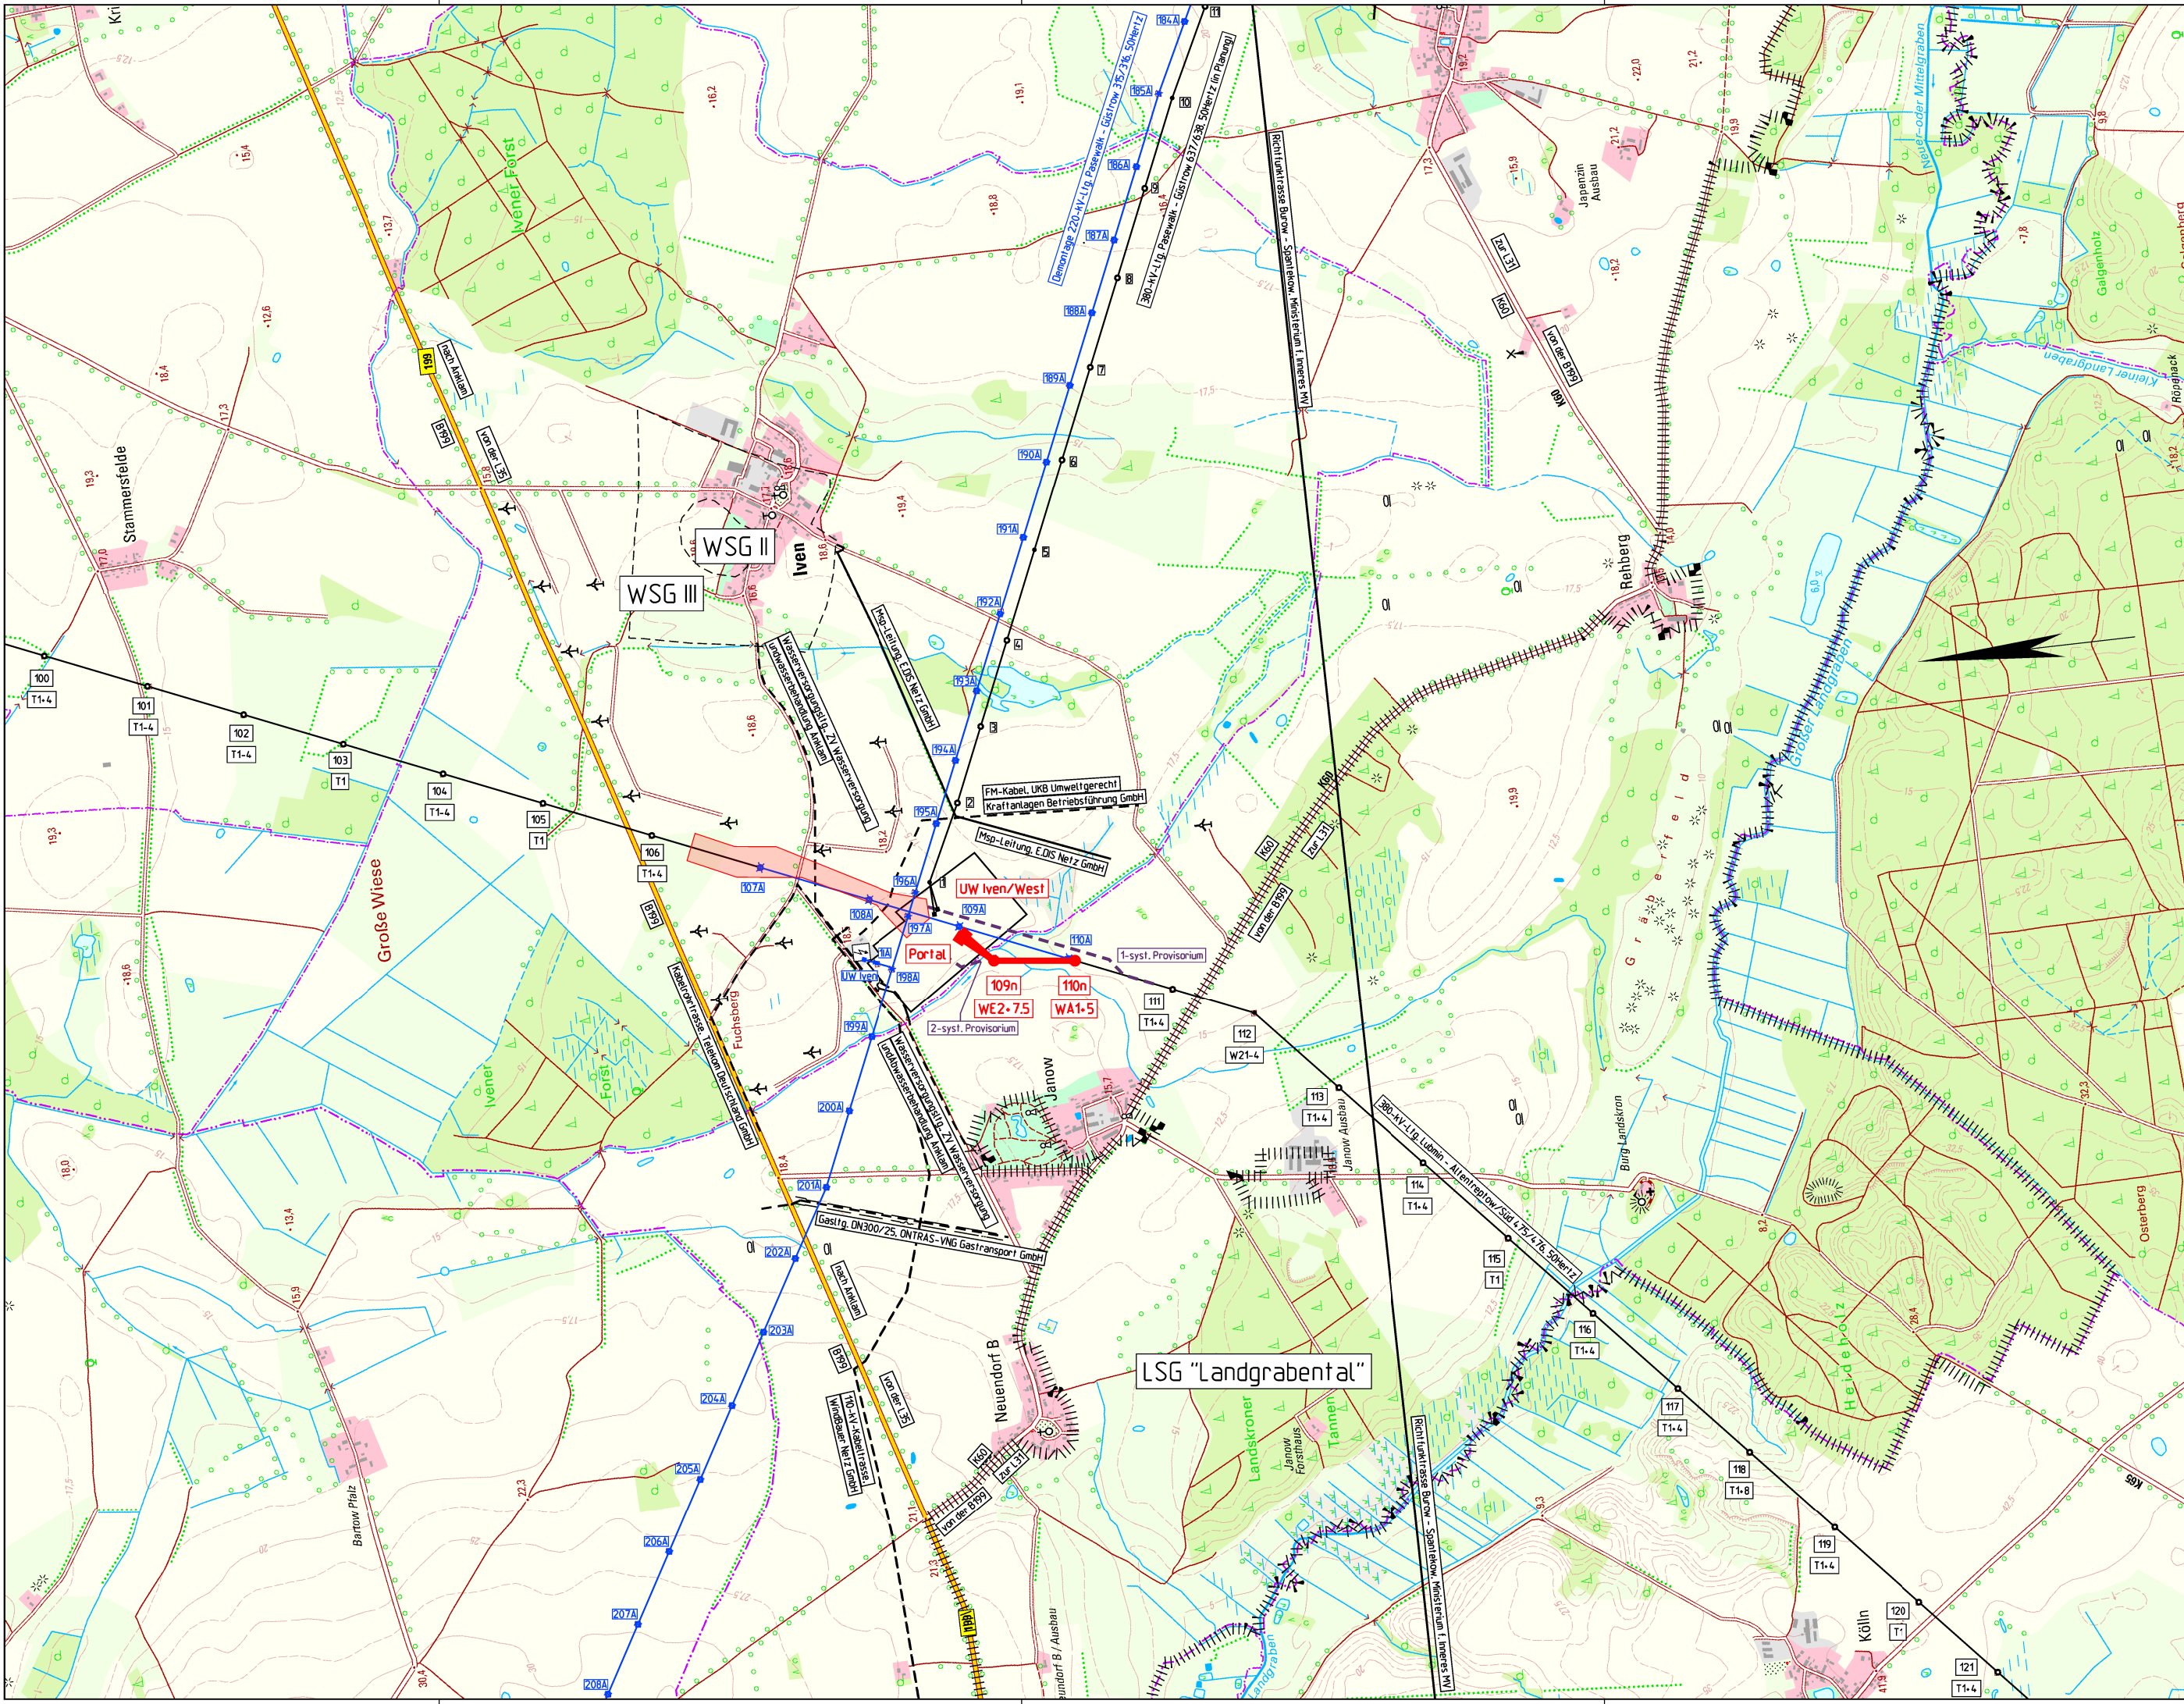

Planfeststellungsverfahren
Unterlagen nach § 43 EnWG

50hertz

Ella Group

Netzverstärkung Pasewalk - Güstrow
Folgebedingte Einschleifungen der 380-kV-Leitung
Lubmin - Altentreptow/Süd in das Umspannwerk Iven/West

Abschnitt:

Lubmin - Iven/West - Altentreptow/Süd

Titel:

Übersichtskarte M 100 - M 121

Unterlage: 2	Blatt: 1 von 1	Maßstab: 1 : 25.000	Koordinatensystem: ETRS 89 / UTM Zone 33
--------------	----------------	---------------------	---

Legende:

Mastnummer

Mastart

Muffenmast

Abspannmast

T10n

WE2+7.5

WA1-5

M4

T109n

WE2+7.5

WA1-5

M4

T107A

T108A

T107A

T108A

T106

T1+4

Leitungsachse

provisorischer Korridor

Tragmast

Bestandsleitung (wird demontiert)

Bestandsleitung

Leitungsachse (in einem parallelen Verfahren beantragt)

Grenzen:

Staat

Land

Reg. Bez.

Kreis

Stadt/Gem.

|||||

|||||

|-|-|-

|-|-|-

|-|-|-

Bestehende Leitungen

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Naturdenkmal

Wasserschutzgebiet

|||||

|||||

|||||

|||||

|||||

LSG

NSG

ND

DTK 25: © GeoBasis-DE / M-V 2023

0

500

1000

1500

2000

2500m

Vorhabensträgerin: 50Hertz Transmission GmbH
Heidestraße 2
D-10557 Berlin

Bearbeitung: OMEXOM Hochspannung GmbH
Schulstraße 124
D-29664 Walsrode

Nr.	Änderung	Datum	Name

aufgestellt: Berlin, 31.03.2025

A. Deharde

M. Brüning

festgestellt nach § 43b EnWG: